

ロータリーユニオンのエアパージについて（特許登録済み）

●エアパージポートFの設置（標準）

オイルミストを含んだエアをハウジング部へ供給する。

メイン系統はクーラント液の後部ベアリングへの侵入を防止する。

※回転不良および寿命劣化を防止するため。

※高速回転時の冷却効果を高めるため。

●エアパージの条件


エア圧力は0.4MPa以上0.8MPa以下で供給すること。

スピードコントローラの流量は2.5~3.0L/minに設定済みである。

※ルブリケータの潤滑剤滴下量は、1分間に約3滴となるよう調整すること。

エア回路図

FC/FE

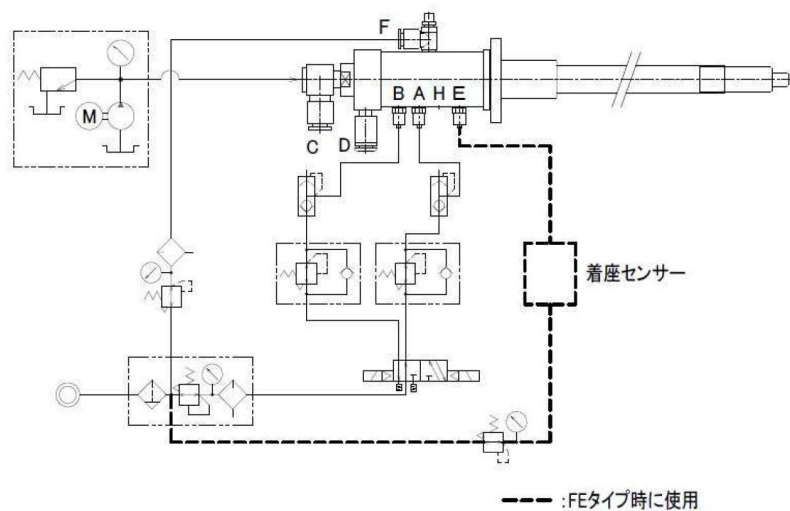

FF

